


TVIRTINU:
AB „Klaipėdos energija“
Šilumos tiekimo vadovas

2026 m. balandžio 17 d.

**2026 M. KLAIPĖDOS M. NEŠILDYMO SEZONO CENTRALIZUOTO ŠILUMOS
TIEKIMO TINKLO PAROS TEMPARATŪRINIS GRAFIKAS ŠILUMOS ŠALTINIAMS
DIRBANT REŽIMŲ KORTELĖS VARINATAIS NR. I IR XI**

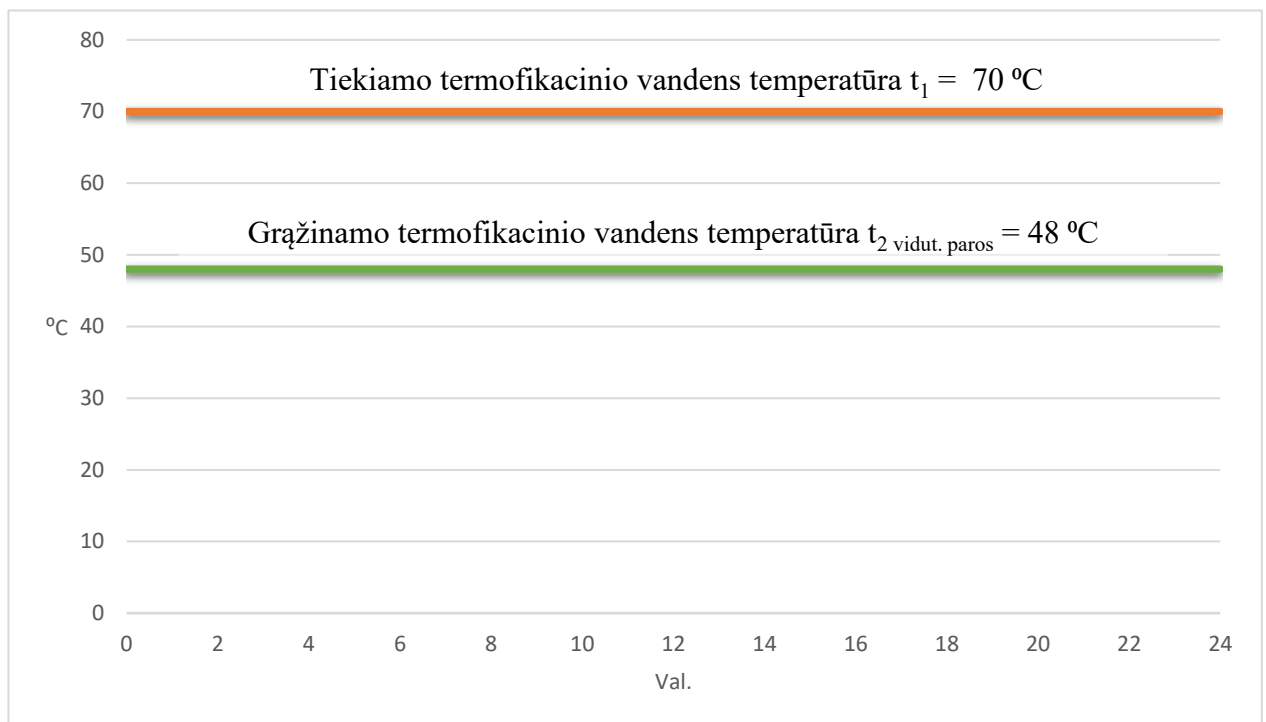

PASTABOS:

1. Nuokrypiai nuo nustatyto šilumos tinklo režimo (šilumos šaltinyje už sklendės į šilumos tinklo magistralės pusę) turi būti ne didesni kaip: $t_1 = \pm 5\text{ °C}$; $t_2\text{ vid. paros} = + 3\text{ %}$.
3. Šilumos vartotojų karšto vandens sistemose termošoko procedūros vykdymo sąlygų sudarymui, šilumos šaltiniuose didinama tiekiamo termofikac. vandens temperatūra $t_1 = 80\text{ °C}$:
 - 3.1. nuo 2026-08-23 d. 12:00 val. iki 2026-08-25 d. 17:00 val.

Tinklo valdymo grupės vadovas

Suderinta:

Tinklo eksploatavimo grupės vadovas